


MOD PPE Rev. 1		PROVA DI PORTATA VENTILATORE CENTRIFUGO			
Pagina 1 di 1		CENTRIFUGAL MOTOR FAN			
Tipo - Type					N° Progr.
001-B56/IP50-49D					4579
Temperatura [°C] <i>Temperature</i>	Densità [Kg/m³] <i>Density</i>	Umidità [%] <i>Umidity</i>	Pressione Atm. [mbar] <i>Atm. Pressure</i>	Data Prova <i>Test Date</i>	Tensione di Prova <i>Test Voltage</i>
26,6	1,171	42,2	1013,0	25/06/2013	26 V. CC - DC
Note <i>Notes</i>					

Pressione Statica <i>Static Pressure</i> [Pa]	Portata <i>Airflow</i> [m³/h]	Corrente Assorbita <i>Current input</i> [A]	Giri/Minuto <i>Rev. per Min.</i> [Rpm]
0,5	509	8,5	3557
50,2	495	8,3	3578
99,9	483	8,2	3601
149,2	469	8,1	3625
199,5	455	7,9	3648
249,0	440	7,7	3672
298,7	425	7,6	3693
348,7	411	7,5	3723
400,5	393	7,3	3755
448,5	376	7,1	3779
501,6	358	6,9	3816
553,0	336	6,6	3852
601,9	314	6,4	3904
654,0	264	5,8	3980
696,4	227	5,4	4040
777,8	147	4,9	4190
739,6	203	5,4	4142
850,3	113	4,8	4266
894,2	89	4,6	4315
935,4	0	4,0	4421

Note	Apparecchiatura di prova: Banco Aeraulico N° 1177

L'impianto è realizzato e progettato in accordo alle norme ISO 5801 del 1997 e alle norme ANSI/AMCA 210-99 e ANSI/ASHRAE 51-1999 <i>This system is designed and realised according to ISO 5801 (1997) and ANSI/AMCA 210-99 and ANSI/ASHRAE 51-1999 Standards</i>

E' vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale senza autorizzazione. <i>All rights reserved, the reproduction and circulation of these information is forbidden without authorization.</i>	 SPAL AUTOMOTIVE Correggio Italy
--	---

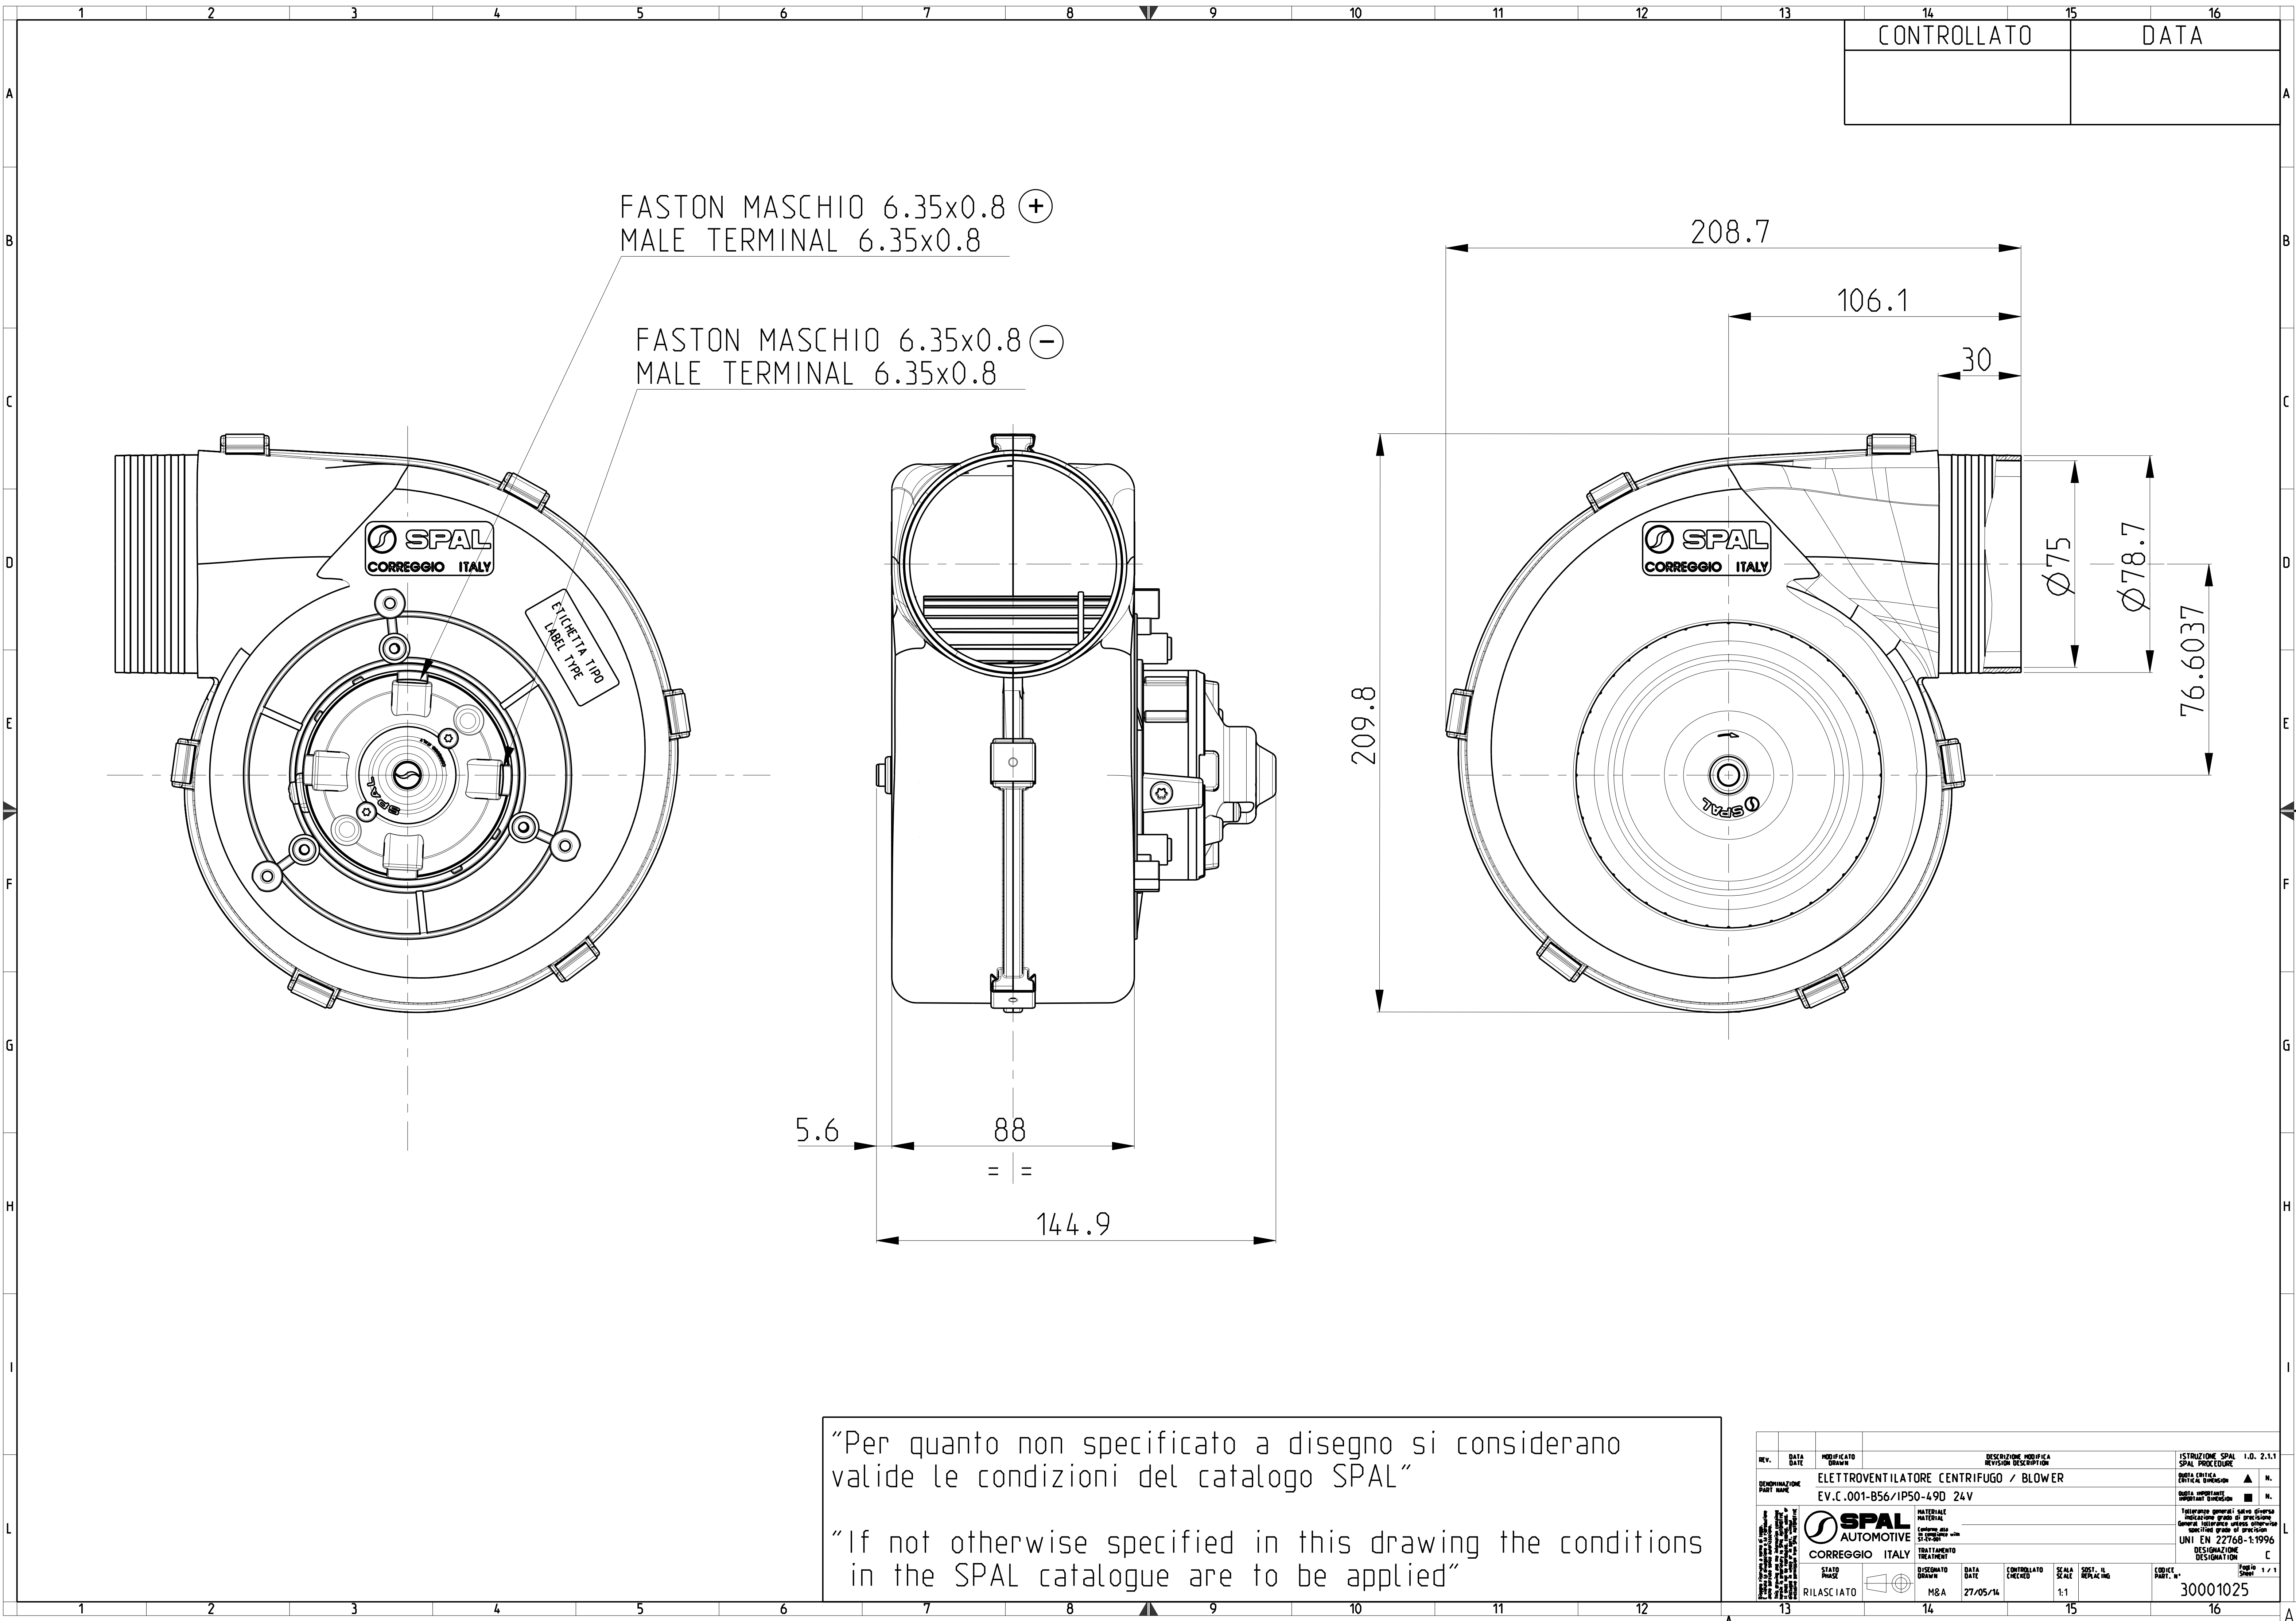

“Per quanto non specificato a disegno si considerano valide le condizioni del catalogo SPAL”

“If not otherwise specified in this drawing the conditions in the SPAL catalogue are to be applied”

REV.	DATA	MODIFICATO DRAWN	DESCRIZIONE MODIFICA REVISION DESCRIPTION	ISTRUZIONE SPAL SPAL PROCEDURE	I.O. 2.1.1
			ELETTROVENTILATORE CENTRIFUGO / BLOWER	DATA CRITICA CRITICAL DIMENSION	▲ N.
			EV.C.001-B56/IP50-49D 24V	DATA IMPORTANTI IMPORTANT DIMENSION	■ N.
SPAL AUTOMOTIVE CORREGGIO ITALY				Tolleranze generali salvo diversa indicazione grado di precisione General tolerances unless otherwise specified grade of precision	UNI EN 22768-1:1996
STATO PROZ.				DESIGNAZIONE DESIGNATION	C
RILASCIATO				SCALA SCALE	1/1
M8A				2021.11 REPLACING	30001025
27/05/14				CODICE PART. N°	